



181500340640

报告编号: RPHJ2020126



检测报告

报告名称: 废气检测

检测类别: 委托检测

委托单位: 龙泉水务(泰安)有限公司

山东安谱检测科技有限公司

2020年05月16日



声 明

- 1、检测报告无“检验检测专用章”无效。
- 2、报告经编制人、审核人、授权签字人签字，盖章并加盖骑缝章后生效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到检测报告之日（以邮戳或领取报告签字为准）起 15 日内以书面形式提出复核申请，逾期不予受理。
- 4、涉及微生物检验项目、超过保质期或异议期、以及法律法规和国家有关文件规定不予复检的样品，不得复检。
- 5、委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责。
- 6、委托检测报告仅对所测试样品负责，报告数据仅反映对所测试样品的评价，对于报告及所载内容的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本公司不承担任何经济和法律責任。
- 7、本公司有权在完成报告后处理所检样品，如客户在合同中注明样品处理方式（此方式必须符合相关法律要求），按客户要求处理。如没有则按本公司规定对样品进行处理。
- 8、本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9、除全文复制除外，未经本公司书面批准不得部分复制报告。未经本公司书面批准私自转让、盗用、冒用、涂改或以及其他任何形式篡改的均属无效，本单位将对上述行为严究其相应的法律责任。
- 10、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。

通讯地址：山东省泰安市开发区泰山科技产业园 8 号楼

邮政编码：271000

联系电话：0538-8065666

传 真：0538-8065666

主 页：<http://www.sdapjc.com/>

邮 箱：anpujiance@163.com

山东安谱检测科技有限公司 检测报告

报告编号: RPHJ2020126

第 1 页 共 4 页

项目编号	HJ2020126	样品种类	废气
委托单位	龙泉水务(泰安)有限公司	委托人及联系方式	刘盈: 13734437733
委托单位地址	泰安市岱岳区大汶口工业园	样品状态	/
样品量	/	盛放容器	/
采样日期	2020.05.09	分析日期	2020.05.09-2020.05.11
检测环境	温度湿度符合环境要求		
检测项目	见检测结果		
检测仪器	见方法依据及主要设备		
检测结论	仅提供检测数据, 不进行判定。 签发日期: 2020年05月16日		
备注	符号"/"表示该项无内容。		

详细检测结果见下页

编制人: 王英雪

审核人: 江燕

授权签字人:

朱福

山东安谱检测科技有限公司

检测报告

报告编号: RPHJ2020126

第 2 页 共 4 页

一、检测结果 (无组织废气检测结果)

一、检测结果（无组织废气检测结果）					
采样日期	采样点位	采样时间	样品编号	检测项目	检测结果 (mg/m³)
2020.05.09	上风向 1#	10:00-10:45	HJ2020126-Q-001	氨	0.04
	下风向 2#	10:05-10:50	HJ2020126-Q-002		0.05
	下风向 3#	10:10-10:55	HJ2020126-Q-003		0.06
	下风向 4#	10:15-11:00	HJ2020126-Q-004		0.05
	上风向 1#	10:00-10:45	HJ2020126-Q-001	硫化氢	0.003
	下风向 2#	10:05-10:50	HJ2020126-Q-002		0.004
	下风向 3#	10:10-10:55	HJ2020126-Q-003		0.005
	下风向 4#	10:15-11:00	HJ2020126-Q-004		0.006
	上风向 1#	10:04	HJ2020126-Q-001	臭气浓度 (无量纲)	ND (<10)
	下风向 2#	10:09	HJ2020126-Q-002		13
	下风向 3#	10:14	HJ2020126-Q-003		13
	下风向 4#	10:19	HJ2020126-Q-004		13
备注	ND 表示未检出。				

检测报告

报告编号: RPHJ2020126

第 3 页 共 4 页

二、方法依据及主要设备

类别	项目名称	方法依据	检出限	仪器名称	仪器型号	仪器编号
无组织废气	氨	HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	0.01mg/m ³	紫外可见分光光度计	UV-5800PC	AP-M-193
	硫化氢	国家环保总局（第四版增补版）（2003） 空气和废气监测分析方法 第五篇 第四章 十 硫化氢 (三)亚甲基蓝分光光度法(B)	0.001mg/m ³	紫外可见分光光度计	UV-5800PC	AP-M-193
	臭气浓度	GB/T 14675-1993 空气质量 恶臭的测定 三点 比较式臭袋法	/	/	/	/
备注	/					


三、附表（无组织废气采样期间气象参数）

测量日期	测量时间	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (KPa)	总云量	低云量
2020.05.09	10:00-11:00	东北	1.3	19.2	101.17	3	2
备注	/						

山东安谱检测科技有限公司

四、附图

(一) 无组织废气采样期间布点示意图

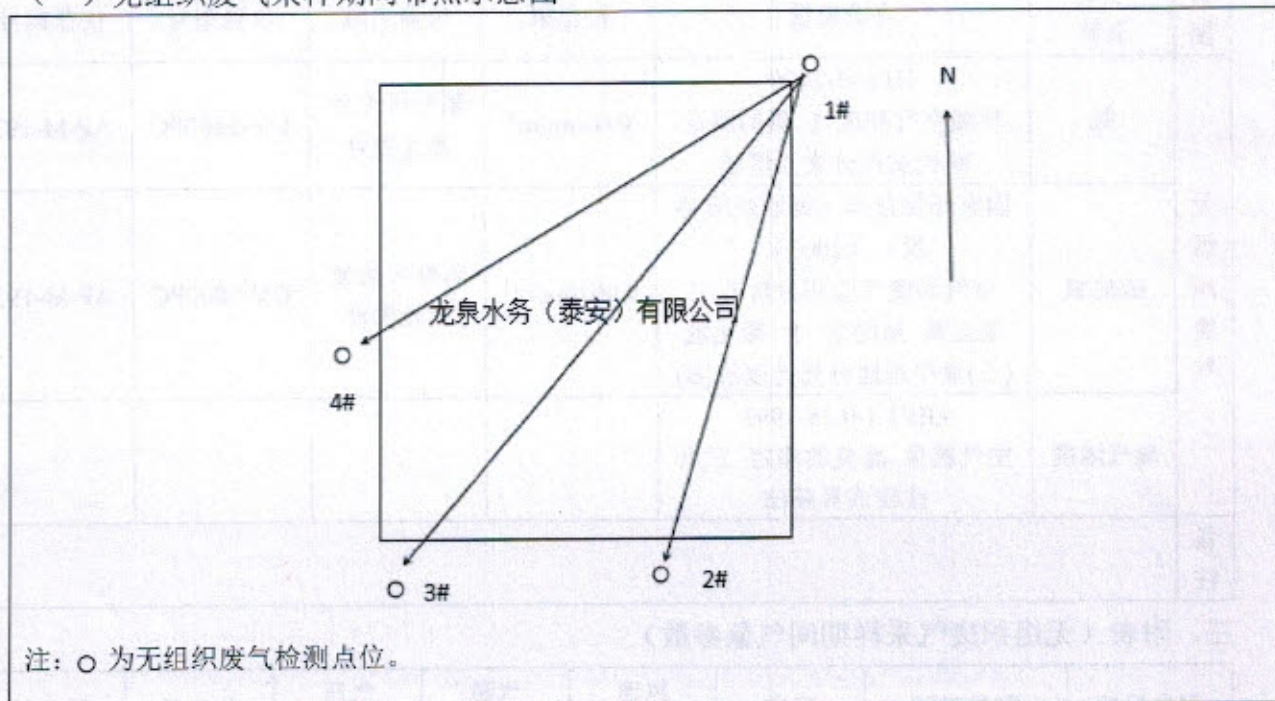

(二) 现场照片



报告结束